



**MEMORIAL DESCRITIVO
PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
SPDA
NBR 5419/2015**

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC SERRA AZUL
CPF/CNPJ: 33.469.164/0330-44
RODOVIA MT 241, S/N.
BAIRRO: ZONA RURAL,
CEP: 78.580-000**

Local da Obra: **ROSÁRIO OESTE - MT**

Responsável Técnico: **Alvaro Luiz Guerini**
Eng. Eletricista/ Engº de Seg. do Trabalho / Perito Ibape
CONFEA/CREA: 1200548728
Fone: (65) 8438-5041
E-mail: eng.guerini@terra.com.br
Rua 40, nº 110 – Bairro Boa Esperança
CEP 78.068-536 - Cuiabá / MT

Março de 2018

1. APRESENTAÇÃO

Este memorial refere-se ao projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) da edificação **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC SERRA AZUL**.

2. INTRODUÇÃO

A descarga elétrica atmosférica é um fenômeno da natureza absolutamente imprevisível e aleatório aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidência sobre as edificações. Não há dispositivos ou métodos capazes de modificar os fenômenos climáticos naturais a ponto de se prevenir a ocorrência de descargas atmosféricas.

Pode-se afirmar que as descargas atmosféricas que atingem estruturas (ou linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram nas estruturas) ou que atingem a terra em suas proximidades são perigosas às pessoas, às próprias estruturas, seus conteúdos e instalações.

A descarga atmosférica que atinge uma estrutura pode causar danos à própria estrutura e a seus ocupantes e conteúdos, incluindo falhas dos sistemas internos. Os danos e falhas podem se estender também às estruturas vizinhas e podem ainda envolver o ambiente local. Portanto, medidas de proteção contra descargas atmosféricas devem ser consideradas.

Deve-se ressaltar que um sistema de proteção contra descargas atmosféricas não impede a ocorrência das descargas, assim como não pode assegurar a proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação de um sistema em uma edificação pode reduzir de forma significativa os riscos de danos devido às descargas atmosféricas.

Assim, visando eficácia na segurança das pessoas e uma maior proteção patrimonial foi desenvolvido o sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas para esta edificação.

3. JUSTIFICATIVA

Para o dimensionamento do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), foi utilizado à norma brasileira NBR 5419/2015.

A escolha das medidas adequadas de proteção, a necessidade de proteção e os benefícios econômicos da instalação de medidas de proteção foram determinados conforme os termos do gerenciamento de risco que está contido ABNT NBR 5419-2.

Para atingir o objetivo de proteção contra descargas atmosféricas na edificação, optou-se pelo método Gaiola de Faraday.

O método de proteção Gaiola de Faraday a ser adotado, permite a distribuição da proteção por toda a estrutura, aumentando a eficiência do SPDA. Este método ainda apresenta níveis de proteção elevados, pois consiste no envolvimento da parte superior da construção com uma malha de condutores elétricos nus juntamente com a instalação de terminais aéreos, denominada malha captora. Esta malha tem seu fechamento em anel, em que todos os pontos de captação estão no mesmo diferencial de potencial (ddp). A malha captora é interligada a malha de aterramento por meio de descidas utilizando condutores e estas estão espaçadas de acordo com o grau no nível de proteção a ser adotado.

Portanto, foi adotado o método Gaiola de Faraday que oferece uma boa eficiência tendo em vista a sua instalação em todo o perímetro da edificação com terminais aéreos a qual se deseja proteger.

4. NÍVEL DE PROTEÇÃO

Mesmo com a instalação de um sistema de para-raios, o mesmo não oferece uma proteção 100%, podendo a construção protegida, neste caso ser atingida por uma descarga. Partindo desta premissa existem os níveis de proteção definidos por norma.

Conforme NBR 5419-2/2015: GERENCIAMENTO DE RISCOS, após cálculos optou-se que para o presente projeto fosse desenvolvido o SPDA de nível II.

TABELA DE SELEÇÃO DO NÍVEL DE PROTEÇÃO TIPO DE EDIFICAÇÃO NÍVEL DE PROTEÇÃO	
REFEITÓRIO	NÍVEL II

5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO

A proteção é alcançada por meio do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) o qual inclui as seguintes características:

- **Subsistema de captação:** captore em malha, ou seja, uma rede de condutores dispostos no plano horizontal ou inclinado sobre o volume a proteger.
- **Subsistema de descida:** condutores externos destinado a conduzir a corrente de descarga atmosférica desde o subsistema captor até o subsistema de aterramento.
- **Subsistema de aterramento:** parte do SPDA externo destinada a conduzir e a dispersar a corrente de descarga atmosférica na terra.
- **Isolação elétrica;**
- **Ligação equipotencial para descargas atmosféricas.**

6. CAPTAÇÃO

A malha de captação tem como função receber as descargas que incidam sobre o topo da edificação e distribuí-las pelas descidas.

Para o método Gaiola de Faraday aplicado na edificação tem-se um sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas com as características descritas a seguir:

A edificação será provida com o sistema gaiola de Faraday, este interligado a terra através de um sistema de condutores de descida, utilizando-se para este fim, barras chatas de alumínio 7/8" x 1/8" para a captação no telhado ou platibanda. E para as descidas serão utilizadas as barras de alumínio 7/8" x 1/8" até uma altura de 1,5 metros do solo onde será realizada a conexão com o cabo de cobre nu 35 mm² ou cabo de aço cobreado 50 mm² interligado a malha de aterramento.

Os terminais aéreos serão instalados a uma distância média de 4,00m a 6,00m uns dos outros de modo que cubra todo o perímetro da edificação a que se deseja proteger.

COBERTURA	
Captor	Não Natural
Material	Cerâmica/Metálica
Espessura	≥ 0,5 mm

7. DESCIDAS

O subsistema de descidas tem como função receber as correntes distribuídas pela captação encaminhando-as o rapidamente para o solo. Para edificações com altura superior a 10 metros, têm também a função de receber descargas laterais, assumindo neste caso também a função de captação.

Pela configuração da cobertura foram estabelecidas descidas que serão de barras chatas de alumínio 7/8" x 1/8", interligadas ao cabo de cobre nu 35 mm² ou cabo de aço cobreado 50 mm² a uma altura de 1,5 m do solo. Os condutores de descida deverão ser protegidos por eletroduto de PVC 1" x 3 m.

Em todos os pontos de conexão das descidas com os cabos do aterramento deve ser instalada uma caixa de inspeção a uma altura de 1,5 m do piso, permitindo a desconexão entre a captação e a malha de aterramento para medição. Na tabela a seguir tem se as características das descidas do projeto:

DESCIDAS	
Material	Barra chata de Alumínio
Seção	7/8" x 1/8" x 3m
Laço	Não se aplica
Distância de portas, janelas e outras aberturas	≥ 0,5 m
Material da parede	Não inflamável
Espaçamento médio entre os condutores de descida	10 metros
Distância do primeiro anel do solo	Não se aplica
Proteção contra danos mecânicos acima do solo	(≥ 2,5 m)

Conforme se pode ver na tabela acima, foi adotado um espaçamento médio de 10 (dez) metros entre as descidas com uma tolerância de 20% para mais ou para menos nas edificações. Ainda vale ressaltar que as descidas foram projetadas conforme a sua possibilidade respeitando a configurações das mesmas.

Conforme NBR 5419/2015, os cabos de descida deverão estar distanciados no mínimo 0,50 metros das aberturas da edificação a fim de evitar toque humano nos condutores de descidas.

Os condutores de descidas não devem ser instalados em calhas ou tubos de águas pluviais para evitar a corrosão. Devem ser retilíneas e verticais, de modo a prover o trajeto mais curto e direto para a terra.

8. ATERRAMENTO

O aterramento tem como função receber as correntes elétricas das descidas e as dissipar no solo. Este também tem a função de equalizar os potenciais das descidas e os potenciais no solo, devendo haver preocupação com locais de frequência de pessoas, minimizando as tensões de passo nestes locais.

O aterramento será de acordo com o projeto, utilizando-se hastes de cobre do tipo Copperweld, de 2.40 m x 5/8" e cabo de cobre na seção 50 mm² ou cabo de aço cobreado seção 70 mm².

Em algumas hastes de aterramento deverá ser instalada uma caixa de inspeção, (ver projeto) para que se façam as medições dos valores da terra, que não deve ultrapassar 10 ohms em qualquer época do ano.

O condutor utilizado para a interligação do sistema deve ser cabo de cobre na de 50 mm² ou cabo de cobre na 70 mm², instalados no mínimo a 50 cm abaixo do nível natural do terreno.

A seguir características específicas do aterramento do SPDA:

ATERRAMENTO		
Resistividade do solo		($\geq 10\Omega$)
Eletrodos	Tipo	Hastes verticais
	Material	Cobre/cobreada
	Profundidade	($\geq 0,5$ m)
	Ângulo entre eles	($\geq 60^\circ$)
	Distância da estrutura	1,00 m
	Seção	5/8"x 2400 mm

Observação: Para um bom dimensionamento da malha de aterramento é imprescindível à execução prévia de uma prospecção da resistividade de solo, exceto no caso do sistema estrutural.

9. EXECUÇÃO

É de responsabilidade do instalador a execução do sistema de SPDA, respeitando o projeto. O proprietário ou o possuidor a qualquer título, da edificação, o instalador o fabricante e conforme o caso o responsável técnico, devem ser corresponsáveis pelo perfeito funcionamento do sistema.

10. INSPEÇÕES


Devem assegurar que o SPDA esta conforme o projeto; que todos os componentes estão em bom estado, as conexões e fixações estão firmes e livres de corrosão. Todas as ampliações da estrutura acrescentadas posteriormente à instalação

original estão integradas no volume a proteger, mediante ligação ao SPDA ou ampliação deste.

É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema.

São também recomendadas vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a edificação for atingida por descarga direta.

DETALHES

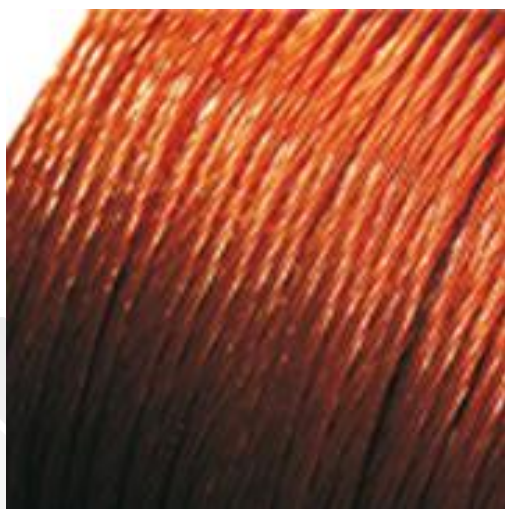

CABO DE COBRE NÚ 50mm²



CAIXA DE INSPEÇÃO



HASTE COBREADA ALTA CAMADA



TAMPA COM GARRAS 300mm



PRESILHAS DE LATÃO



PRESILHAS DE COBRE



SOLDAS EXOTÉRMICAS




BISNAGA DE SILICONE



PASTA ANTI-ÓXIDO



CABO DE AÇO COBREADO

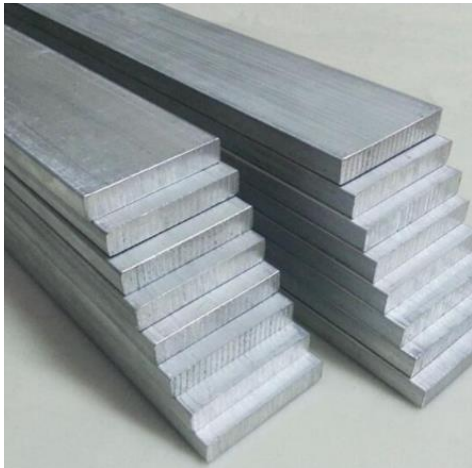

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO



MINI-CAPTOR DE ALUMÍNIO



PROJETOS DE ENGENHARIA

Alvaro Luiz Guerini
Eng° Eletricista/Eng° de Seg. do Trabalho/Perito Ibape
Crea: 1200548728